



# **Informacija apie saulės šviesos elektrinių statybos galimybes 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose**

**2022 m.**



Šiaulių miesto savivaldybės administracijos  
Bendrųjų reikalų skyriaus Aptarnavimo ir  
e.paslaugų poskyris  
GAUTA  
2022-09-20 Nr. G-7421  
Vyr. specialistė Sigita Lingytė

Šiaulių miesto savivaldybės administracijai  
El. p. rastine@siauliai.lt

2022-09-20 Nr. 22SD-  
| 2022-09-16 Nr. 22GD-3958

## DĖL SAULĖS ELEKTRINIŲ ĮRENGIMO ORO LINIJŲ APSAUGOS ZONOSE

Informuojame, kad LITGRID AB (toliau – Bendrovė) leidžia įrengti saulės elektrines 110 kV ir aukštesnės įtampos oro linijų apsaugos zonose, iš anksto gavus Bendrovės pritarimą, įrengiant saulės elektrines privaloma vadovautis Elektros linijų ir instaliacijos įrengimo taisyklių 395 punkto reikalavimais, bei Bendrovės nurodymu Nr. 22NU-164.

Bendrovė 2022 metų balandžio 22 dieną nurodymu Nr. 22NU-164 yra patvirtinusi Reikalavimus saulės elektrinių specialiųjų planų rengimui ir statybai 110 - 400 kV oro linijų apsaugos zonose. Reikalavimai yra patalpinti Bendrovės išoriniame tinklapyje <https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/veikla-liniju-apsaugos-zonose/reikalavimai-saules-elekriniu-ir-specialiuju-planu-rengimui/32014>.

Tikimės pateikta informacija Jums bus naudinga.

Perdavimo tinklo departamento direktorius  
Grušas


Vidmantas

# AB „LITGRID“ elektros tinklų apsaugos zonų schema




## ŠIAULIAI

### Galima\*\* saulės elektrinių statybos vieta AB "LITGRID" elektros tinklų apsaugos zonose 110 kv oro linijos

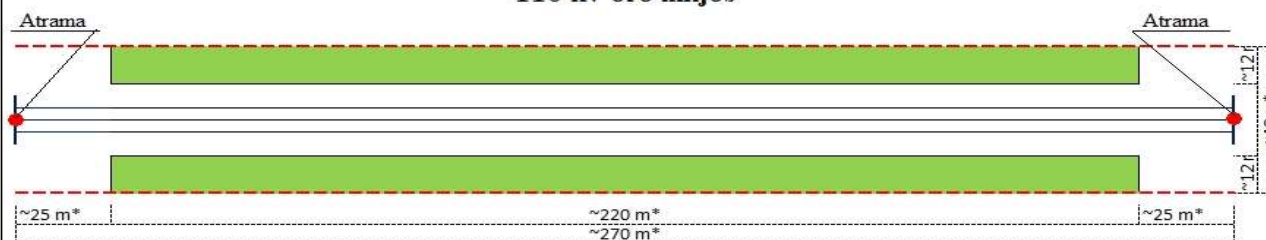

Pastaba: saulės šviesos elektrinių galima statybos vieta sudaro apie 40 % nuo viso apsaugos zonos ploto

### 330 kv oro linijos

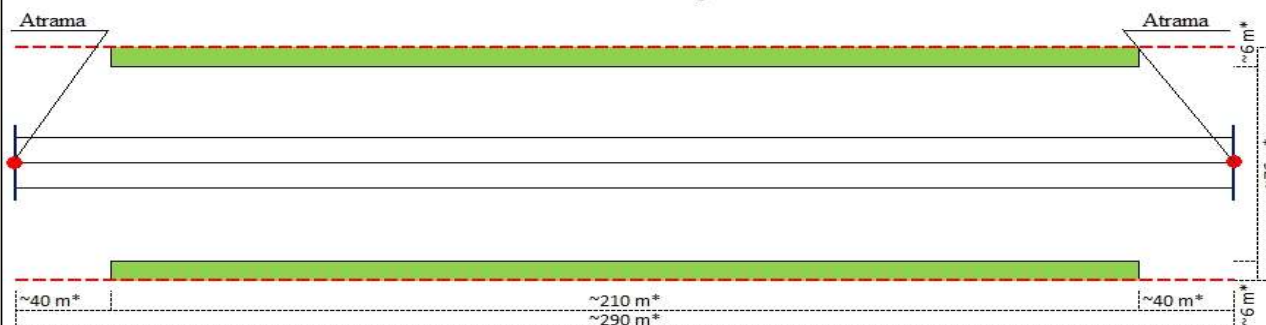

Pastaba: saulės šviesos elektrinių galima statybos vieta sudaro apie 11 % nuo viso apsaugos zonos ploto

#### PASTABOS:

Schemos pateiktos vienam tarpatramiui.

\* Matmenys nurodyti orientaciniai. Kiekvienu konkrečiu atveju tikslina projektuotojas.

Galimos statybos vietos nurodytos įvertinant tik AB "Litgrid" pateiktus techninius reikalavimus. Šiuo metu dar nėra žinoma valstybinės

\*\* žemės patikėtinio (NŽT) pozicija šiuo klausimu.

Sutartiniai žymėjimai


- Galima statybos vieta\*\*
- Apsaugos zonos kraštas

# AB „LITGRID“ elektros linijos Šiaulių mieste




## ŠIAULIAI

**110 kV elektros linijos**

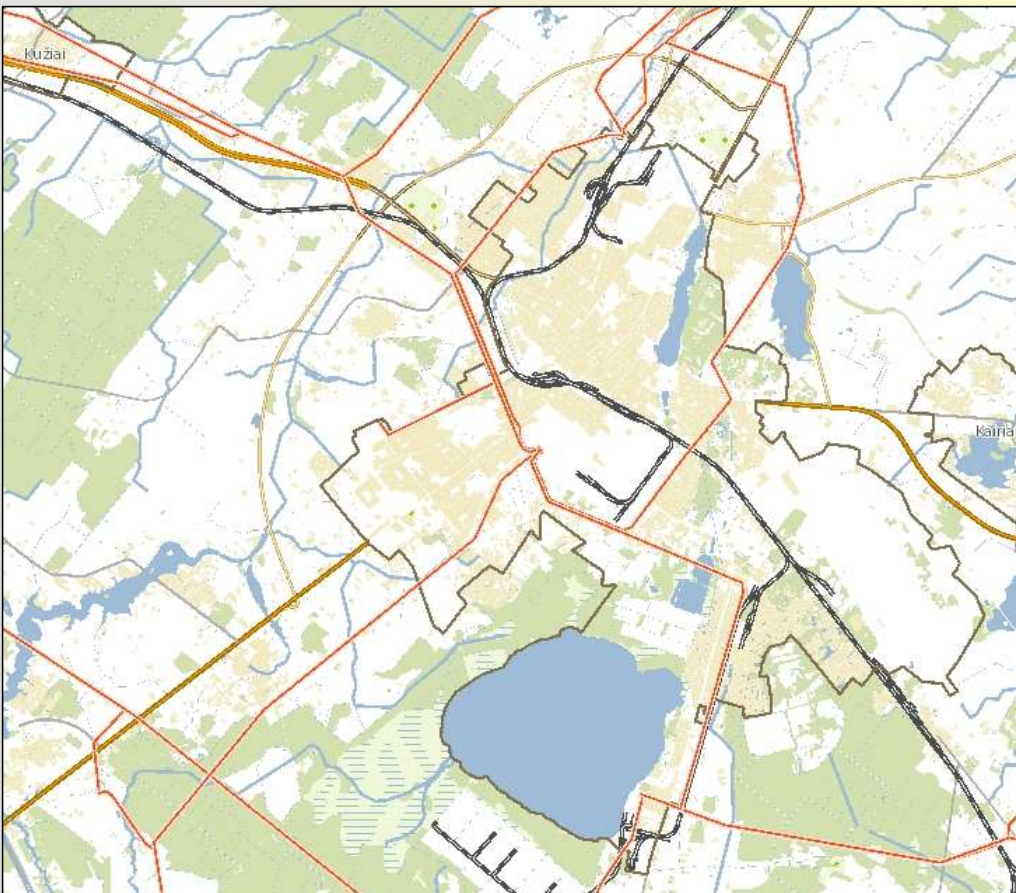


**330 kV elektros linijos**

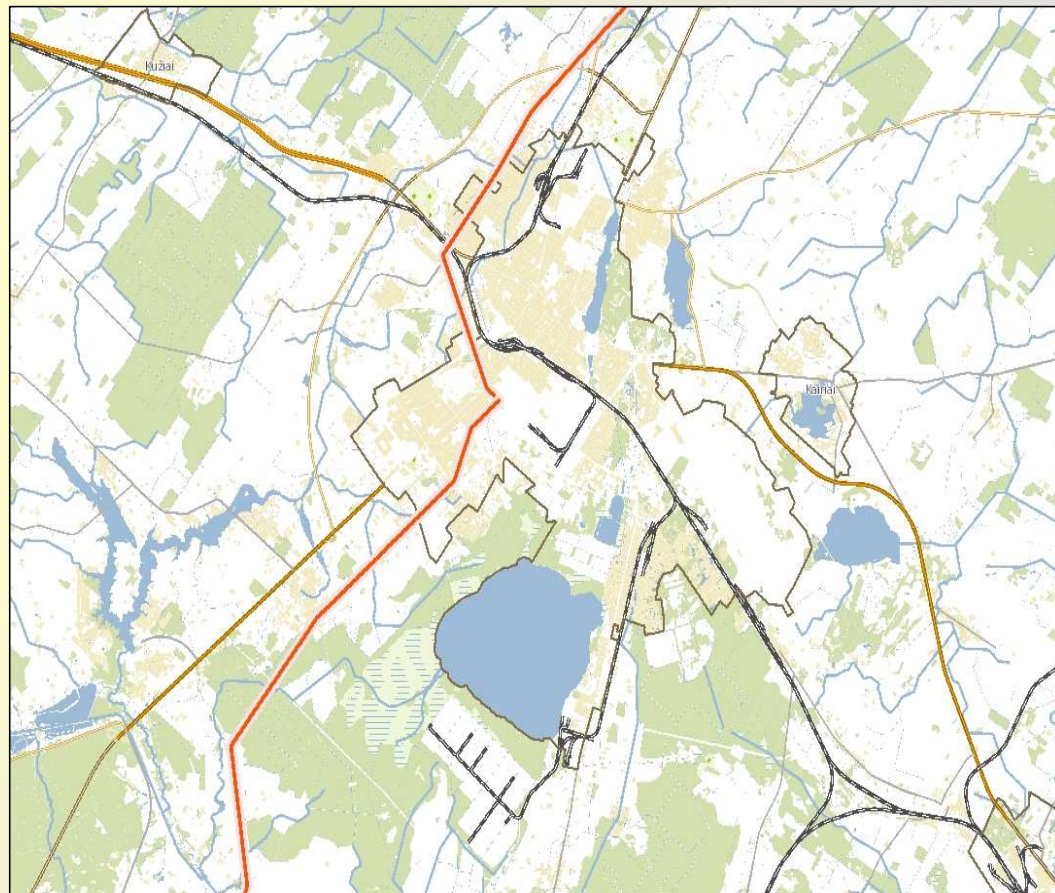

# Galimos saulės elektrinių statybos vietos 10-35 kV ir 110 kV elektros tinklų apsaugos zonose Rėkyvoje



## ŠIAULIAI

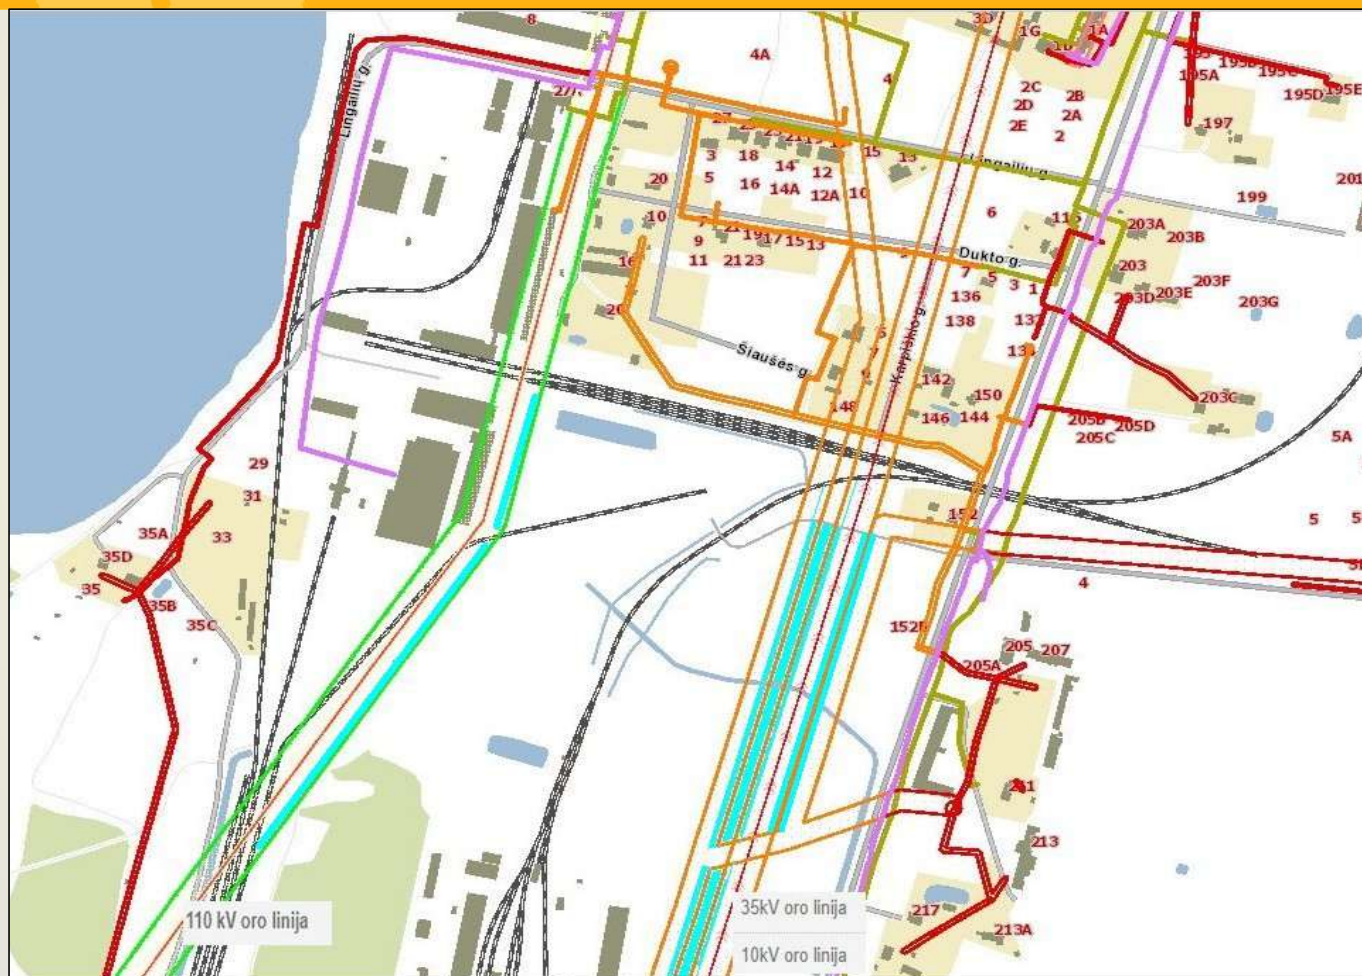



## Konsultacijos

atsinaujinančių energijos išteklių planavimo ir įgyvendinimo klausimais teikiamos

(ŠMSA direktoriaus 2022 m. sausio 13 d. įsakymo Nr. AP-18 6.5 punktas)

Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Miesto ūkio ir aplinkos skyriaus

vyr. specialistės Henritos Giedraitienės, tel. 8 41 596 201,

el. p. [henrita.giedraitiene@siauliai.lt](mailto:henrita.giedraitiene@siauliai.lt).

