

**AUKŠTOS ĮTAMPOS 110 KV IR 330 KV ELEKTROS PERDAVIMO TINKLŲ, ESANČIŲ
ŠIAULIŲ Miesto SAVIVALDYBĖJE, APSAUGOS ZONŲ TERITORIJŲ PLANO
DALIES PAKEITIMO PLANAS**

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1. Priežastys, kurios lėmė šio plano dalies pakeitimo plano inicijavimą:

1.1. LITGRID AB (toliau – Bendrovė) elektros perdavimo sistemos operatorė, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Bendrovė atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Bendrovė vykdo Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – Įstatymas) nuostatose nurodytą ūkinę veiklą, t. y. turi teisę verstis elektros energetikos perdavimo veikla pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu Nr. O3-325 išduotą licenciją Nr. L1-4 (EP).

1.2. Bendrovė įgyvendina Įstatymo 141 straipsnio 3 dalies ir Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų plano rengimo ir tvirtinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2020 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 1-339 „Dėl Elektros tinklų, magistralinių dujotiekių ir naftotiekių (produktotiekių), skirstomųjų dujotiekių, šilumos perdavimo tinklų apsaugos zonų, magistralinių dujotiekių vietovės klasių teritorijų planų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ - (toliau – Tvarkos aprašas) ir kitų susijusių teisės aktų reikalavimus.

1.3. 2025 m. kovo 1 d. įsigaliojus priimtiems Tvarkos aprašo pakeitimams (patvirtintiems Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2025 m. vasario 28 d. įsakymu Nr. 1-51) vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu rengiamas Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Šiaulių miesto savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2022 m. lapkričio 30 d. įsakymu Nr. 1-406 (toliau – Planas) dalies pakeitimo planas (toliau – Pakeitimo planas). Įkėlus į aukščiau paminėtą planą elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą, bei ištaisius tris aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų teritorijas, vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 p., 25.1 ir 26 p. rengiamas Pakeitimo planas.

2. Informacija apie dokumentą:

2.1. Plano pavadinimas: „Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Šiaulių miesto savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo planas“.

2.2. Planavimo tikslai: Vadovaujantis Tvarkos aprašo 23 punktu ir 25.1 papunkčiu patikslinti Planu nustatytą ir įregistruotą teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos – elektros tinklų apsaugos zonos (toliau – apsaugos zonos), kadangi nustatyti apsaugos zonos nustatymui naudotų duomenų neatitikimai faktinei elektros perdavimo tinklo padėčiai. Vadovaujantis Tvarkos aprašo 26 punktu pakeisti Planą, jame nustatant papildomus sprendinius, t. y. nurodant elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektus (elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūrą) ir nustatyti jų apsaugos zonas.

2.3. Planavimo uždaviniai:

2.3.1. nustatyti, patikslinti ir/ar panaikinti elektros perdavimo tinklų apsaugai reikalingas teritorijas (apsaugos zonas) bei elektros perdavimo tinklų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektams ir jiems nustatyti teritorijas (apsaugos zonas) pagal Tvarkos aprašo 9.2.6 papunktį, kuriose taikomos Įstatyme numatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, jeigu iki šio Įstatymo įsigaliojimo dienos ūkinei ar kitokiai veiklai, dėl kurios turėjo būti nustatytos Įstatyme nurodytos teritorijos, statybą leidžiantys dokumentai išduoti, projektai, kuriems įstatymų nustatytais

atvejais tokie dokumentai neišduodami, suderinti ir ši veikla vykdoma, bet šiame Įstatyme nurodytos teritorijos nenustatytos ir neįrašytos į Nekilnojamojo turto kadastrą ir Nekilnojamojo turto registrą;

2.3.2. įregistruoti ir/ar išregistruoti nustatytas, patikslintas ir/ar panaikinti teritorijas (apsaugos zonas) Nekilnojamojo turto registre;

2.3.3. informuoti žemės sklypų savininkus ir kitus Įstatymo 11 straipsnio 2 dalyje nurodytus asmenis apie nustatytas teritorijas (apsaugos zonas) ir jose taikomas specialiąsias žemės naudojimo sąlygas bei prašymų dėl nuostolių atlyginimo pateikimo tvarką, pagal Įstatymo 7 straipsnio 5 punkto nuostatas;

2.4. Pakeitimo planas parengtas asmenų, atitinkančių Tvarkos aprašo 5.1-5.3 punktų nuostatas, laikantis Tvarkos apraše plano rengimui keliamų reikalavimų;

2.5. Plano rengėjas – VĮ „Registru centras“ kontaktinė informacija Studentų g. 39, Vilnius; tel. +370 5 2688262, el.p. info@registrucentras.lt, interneto svetainė www.registrucentras.lt, kontaktinis asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt. Už Plano sprendinių rengimą atsakingas, atsakingas asmuo – Komercinių paslaugų skyriaus Vakarų Lietuvos 1 grupės vadovas – Evaldas Lukša, tel. +730 659 13447, el.p. evaldas.luksa@registrucentras.lt.

Pakeitimo plano rengėjas yra atsakingas už tinkamą teritorijų nurodymą ir šių teritorijų pažymėjimą plane.

3. Duomenys apie teritorijas:

3.1. Planas apima Šiaulių miesto savivaldybėje esančių Bendrovei nuosavybės teise priklausančių elektros perdavimo tinklų ir jų veikimui užtikrinti skirtos kitos inžinerinės infrastruktūros objektų apsaugos zonų teritorijų ribas.

3.2. Pakeitimo planu nustatomų, tikslinamų ir/ar naikinamų teritorijų kiekis pateiktas 1 lentelėje.

1 lentelė. Informacija apie Pakeitimo planu nustatytas, patikslintas ir/ar panaikintas teritorijas

	Anksčiau nustatytų teritorijų (1)	Naujai nustatomų teritorijų (2)	Patikslintų teritorijų (3)	Naikinamų teritorijų (4)	Iš viso teritorijų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	30	2	3	0	32

3.3. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose žemės sklypuose pateikiama 2 lentelėje.

2 lentelė. Informacija apie pasikeitimus į Pakeitimo planą patenkančiuose sklypuose.

	Anksčiau Plane patekę sklypai (1)	Naujai Plane patekę sklypai (2)	Tikslinami plotai sklypuose (3)	Naikinami plotai sklypuose (4)	Iš viso sklypų (1)+(2)-(4)
Kiekis, vnt.	365	0	29	0	365

3.4. Pakeitimo plane esančioms teritorijoms nustatyti, patikslinti ir panaikinti žemės savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas neprivalomas.

3.5. Pakeitimo plano 5 lentelėje pateikiamas laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių Pakeitimo plane į naujai nustatomas, patikslinamas ir (ar) panaikinamas apsaugos zoną, sąrašas.

3.6. Pakeitimo plano 6 lentelėje pateikiama žemės sklypų patenkančių į tikslinamą elektros tinklų apsaugos zoną sąrašas.

3.7. Kartu su planu pateikiamas ir Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų plano teritorijų sąrašas.

3.8. Pagrindiniai techniniai duomenys apie Bendrovei nuosavybės teise priklausančią esamą inžinerinį tinklą, kuris pavaizduotas Pakeitimo plane, pateikti 3 lentelėje:

3 lentelė. Pakeitimo plane esančio elektros perdavimo tinklo ir elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros duomenys

	Ilgis, km
110 kV Elektros perdavimo tinklas	0,660
330 kV Elektros perdavimo tinklas	3,550
Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra	0,007

3.10. Aukštos įtampos elektros perdavimo tinklai, elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūra ir jų apsaugos zonos Pakeitimo plane žymimos vadovaujantis Tvarkos aprašo 6.2.1-6.2.4 punktais.

3.11. Pakeitimo plane nustatomos elektros tinklų apsaugos zonos, pažymimos nurodant jų dydį pagal Įstatymo 24 straipsnyje nustatytus dydžius.

3.12. Elektros tinklų apsaugos zonose taikytinos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 25 straipsnyje.

3.13. Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos ir jose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos nurodytos Įstatymo 16, 44, 45, 46, 77, 83 straipsniuose.

Dėl bet kokių priežasčių po Pakeitimo plano patvirtinimo pasikeitus Nekilnojamojo turto kadastrės ir Nekilnojamojo turto registre įregistruotiems žemės sklypų ar į atskirus žemės sklypus nesuformuotos laisvos valstybinės žemės plotų duomenims visais atvejais (įskaitant, bet neapsiribojant: pertvarkius sklypus, žemės sklypų ribas, suformavus naujus žemės sklypus ir kt.) Plano sprendiniais nustatytos teritorijos taikomos visiems į jas patenkančioms žemės sklypams ir į atskirus žemės sklypus nesuformuotiems laisvos valstybinės žemės plotams.



Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotog rafinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinklėlis ir jo numeris



VALSTYBES ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Požeminis ryšių kabelis
	Elektroninių ryšių tinklini elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniai tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštųjų įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Laisva valstybinė žemė
	Tinklinės ir jo numeris

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemių naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šiuos linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitantini po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitantini po 30 metrų | abi puses nuo kraštinio oro linijos laido, ir oro erdvė virš šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemių naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtamos požemiinių kabelių linijoms - po 2 m | abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemių naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požemiinių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požemiinių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą | abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



**REGISTRU
CENTRAS**

VALSTYBĖS ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 30, 08106 Vilnius, tel. +370 5 2668262 elp. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	Požeminis ryšių kabelis
	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniai tikslai vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skytus, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Laisva valstybinė žemė
	Tinkelis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



VALSTYBES ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	330 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Elektros perdavimo tinklų apsaugos zona
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyriaus, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Laisva valstybinė žemė
	Tinklėlis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:

- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
- ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotog rafinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
- AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

Pastabos:

* Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;

** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;

*** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.



REGISTRŲ

CENTRAS

VALSTYBES ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotog rafinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtamos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (šių savybių, keičiamasi skaitmeninio žemėlapis, patvirtintas 2022-11-30 įstatymu Nr. I-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštų įtamos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas")
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Tinklėlis ir jo numeris





VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09

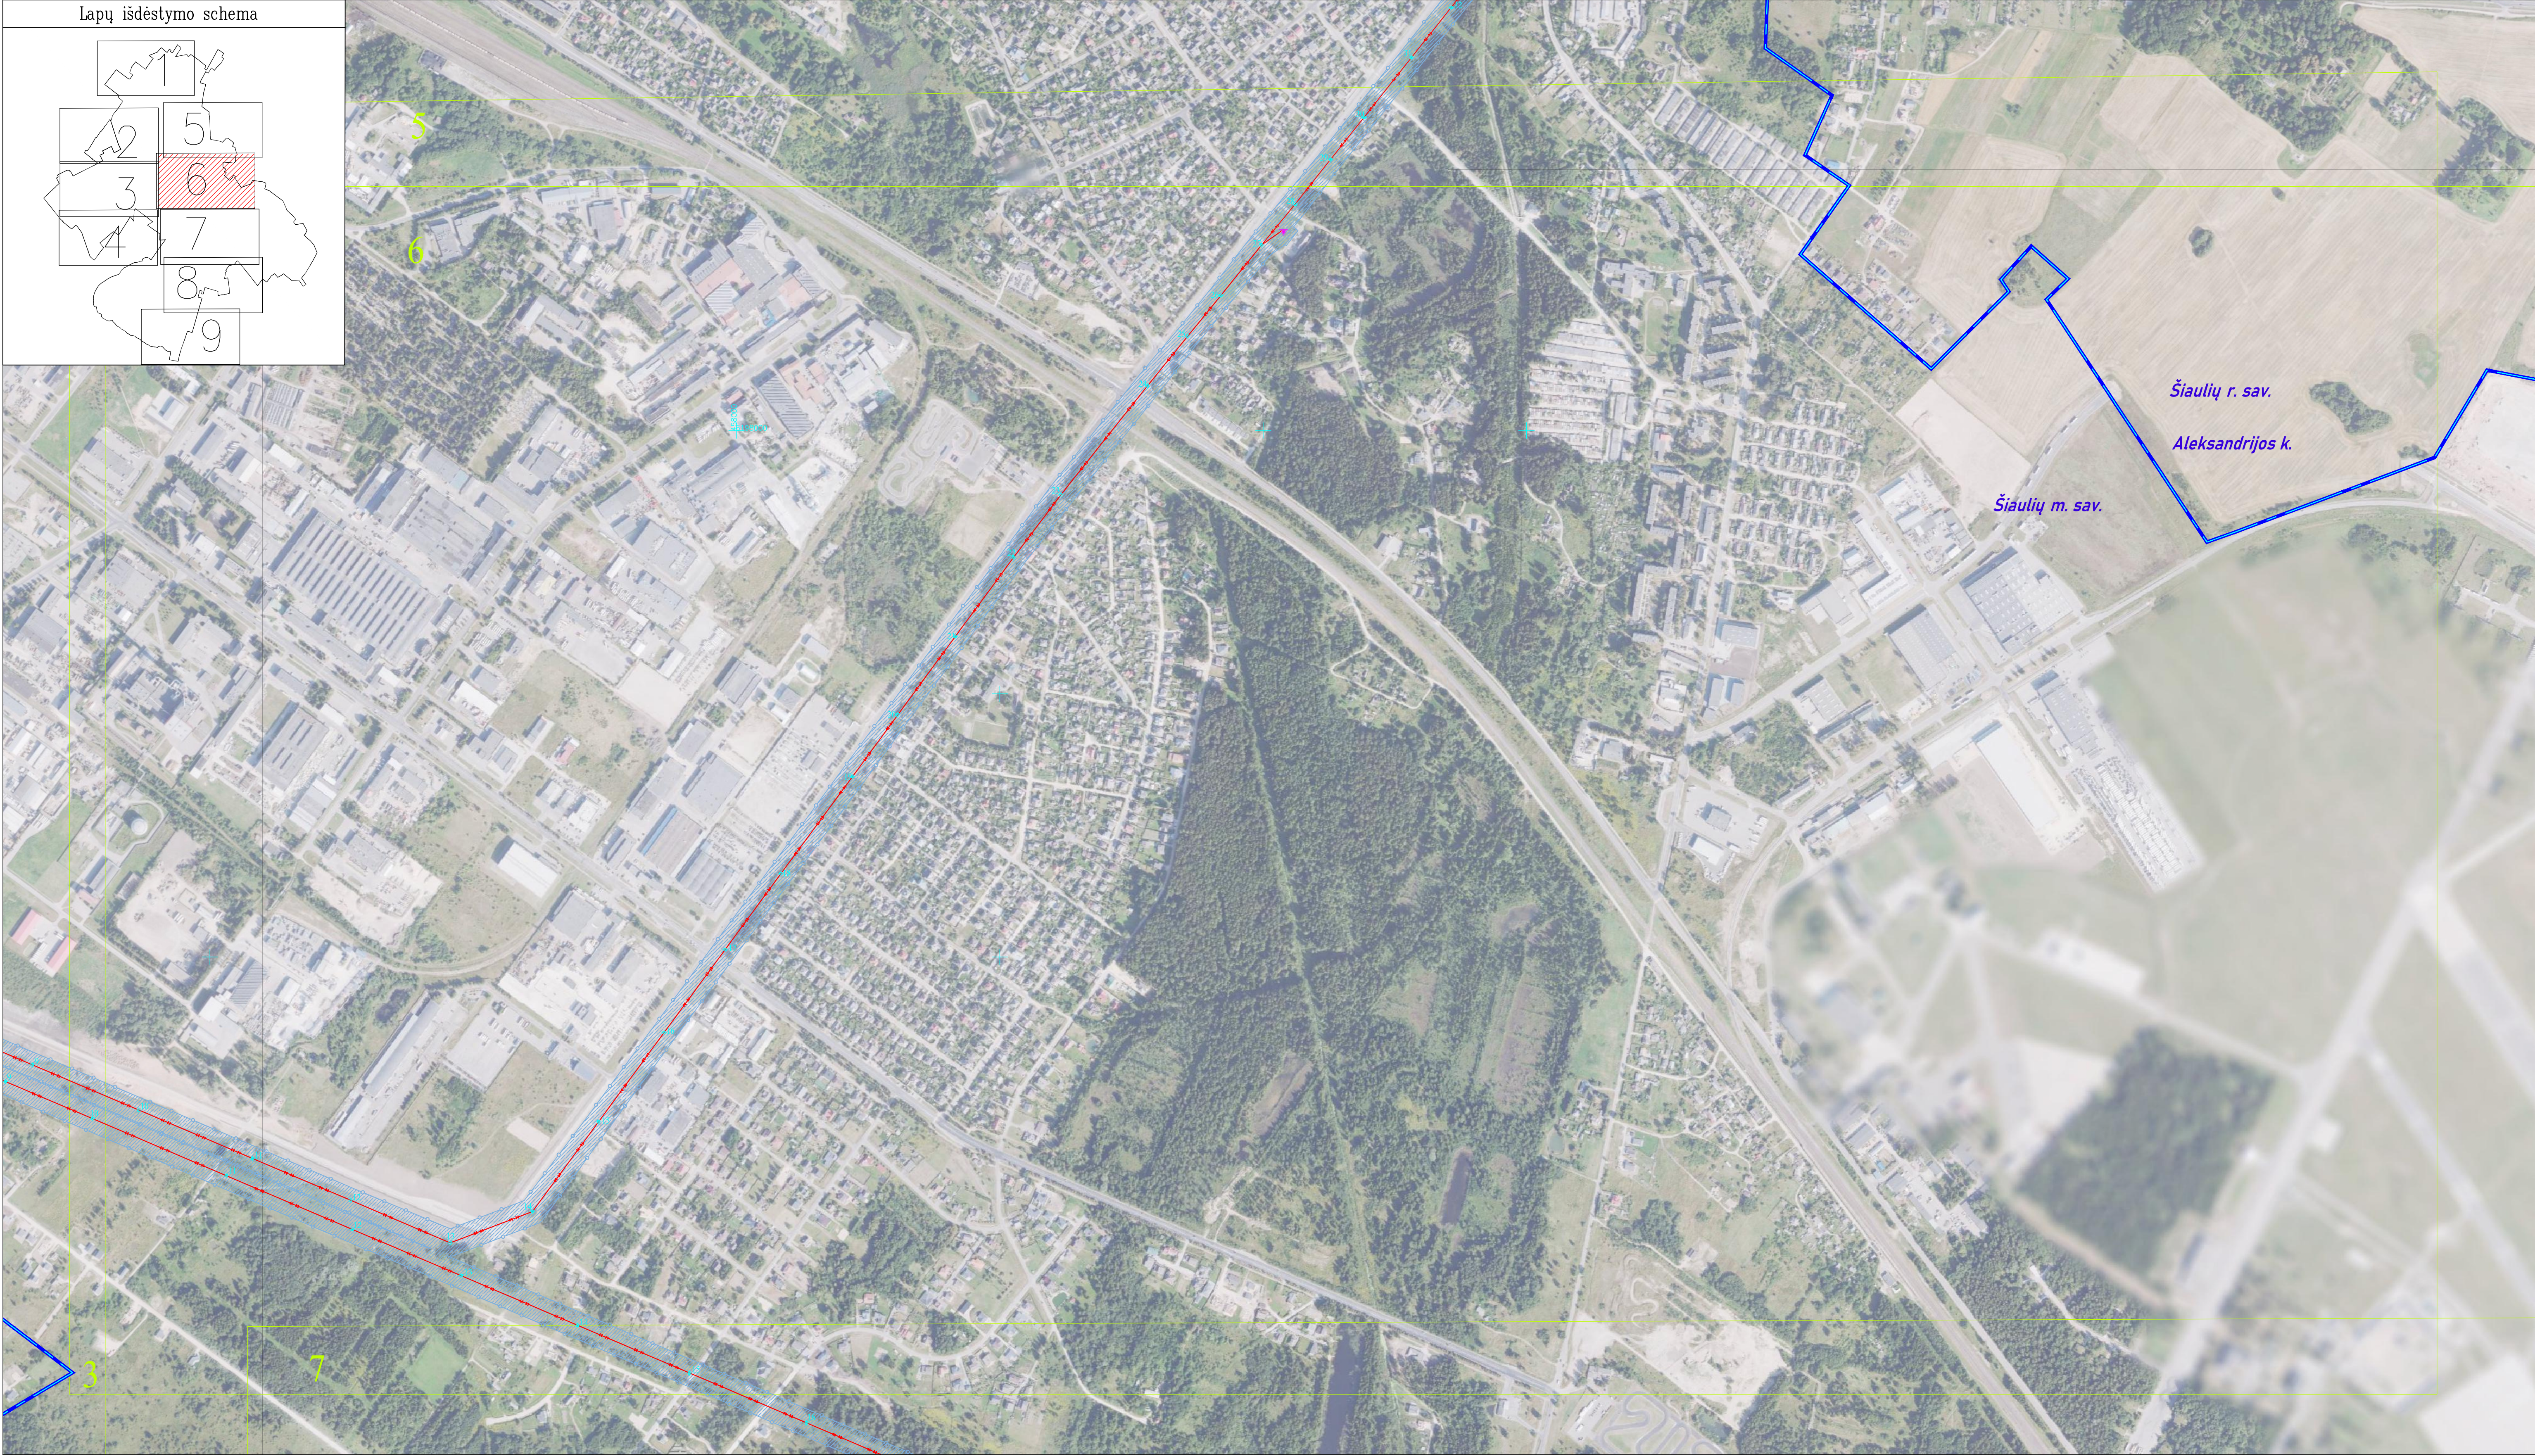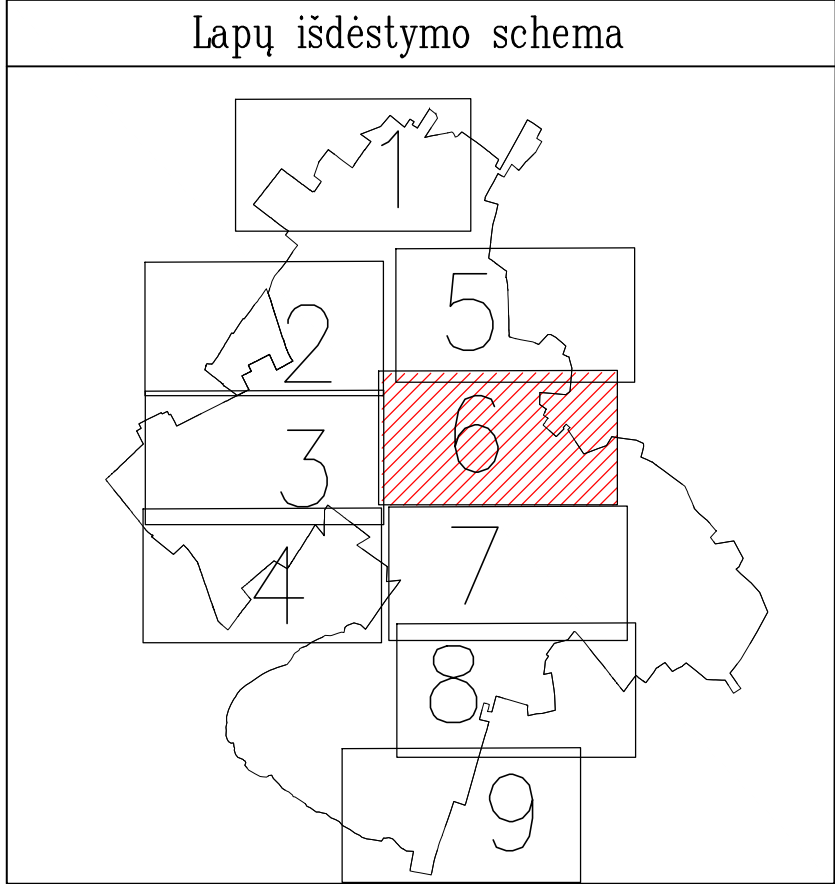

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Laisva valstybinė žemė
	Tinklėlis ir jo numeris

- Duomenų šaltiniai:
- NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
 - ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotografinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
 - AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

- Pastabos:
- Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinų oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
 - Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

		VALSTYBES ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotog rafinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijų laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po viena metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	Informaciniai tikslai vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Žemės sklypo riba
	Tinklėlis ir jo numeris




VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 e.l.p. info@registrucentras.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09

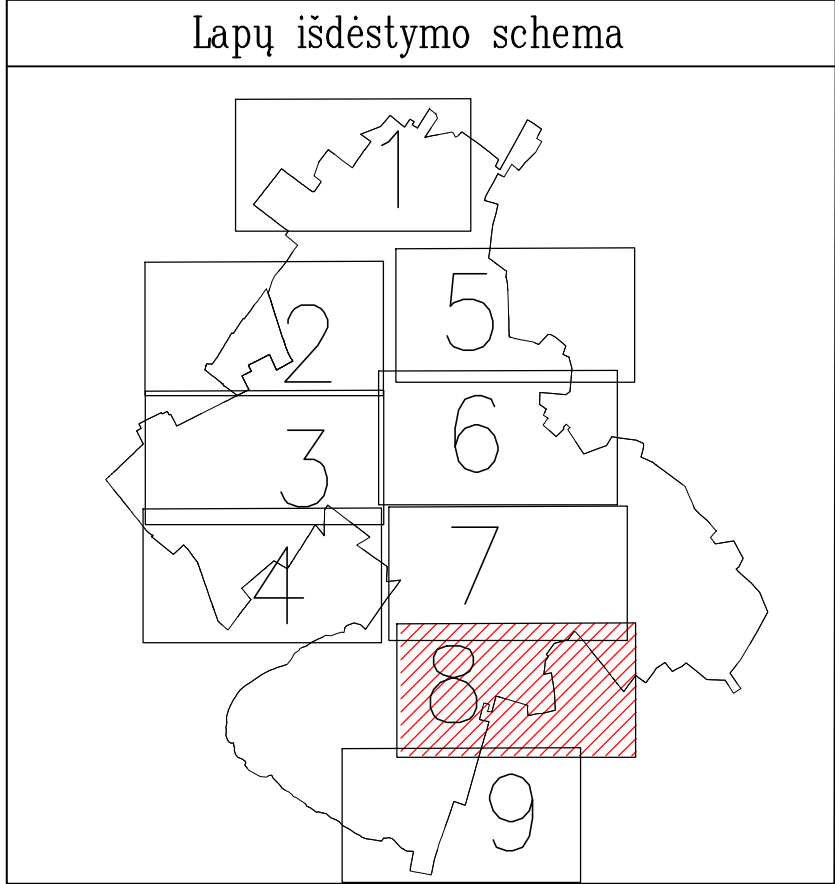

SUTARTINIAI ŽENKLAI	
	110 kV elektros perdavimo tinklų oro linijos ašinė linija
	Oro linijos atrama - stulpas
	TP
	Informaciniais tikslais vaizduojamos aktualios elektros perdavimo tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis) teritorijos, patvirtintos 2022-11-30 įsakymu Nr. 1-406, plano pavadinimas "Šiaulių miesto savivaldybės teritorijoje esančių aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų apsaugos zonų planas"
	Gyvenamosios vietovės
	Savivaldybės teritorijos riba
	Tinktelis ir jo numeris

Duomenų šaltiniai:

1. NTR ir NTK © VĮ Registrų centras, 2025-04-23.
2. ORT10LT– Lietuvos Respublikos teritorijos M1:10000 skaitmeninis rastrinis ortofotog rafinis žemėlapis © Nacionalinėje mės tarnyba prie AM, 2021-2023.
3. AB Litgrid duomenų rinkinys, 2025.

Pastabos:

- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklų oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų į abi puses nuo kraštinių oro linijos laidų, ir oro erdvė virš šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtampos požeminių kabelių linijoms - po 2 m į abi puses nuo šios linijos, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų apsaugos zona – išilgai požeminių elektroninių ryšių tinklų laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą į abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo virš jos ir žemė po šia juosta.

		VALSTYBES ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS	
Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688262 el.p. info@registrucentras.lt		Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 124110246	
kvalifikacijos pažym. Nr. 2M–M–2296			
Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025–09–09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025–09–09



- * Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 1) elektros tinklo oro linijų apsaugos zona - išilgai oro linijos esanti žemės juosta, kurios ribos atsižvelgiant į šių linijų įtampą: 4) nuo aukštesnės kaip 35 kV iki 110 kV įskaitytinai po 20 metrų; 6) nuo aukštesnės kaip 220 kV iki 400 kV įskaitytinai po 30 metrų | abi puses nuo kraštinio oro linijos laidų, ir oro erdvė ryšių šios juostos;
- ** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 24 str. 3) 110 kV ir aukštesnės kaip 110 kV įtamos požeminį kabelių linijoms - po 2 m | abi puses nuo šios linijos, vanduo ryši jos ir žemė po šia juosta;
- *** Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 45 str. 1) Požeminį elektroninių ryšių tinklą laidinių linijų apsaugos zona - išilgai požeminį elektroninių ryšių tinklą laidinių linijų esanti žemės juosta, kurios ribos yra po vieną metrą | abi puses nuo šių laidinių linijų, vanduo ryši jos ir žemė po šia juosta.

REGISTRU CENTRAS

VALSTYBES ĮMONE REGISTRŲ CENTRAS

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel.+370 5 2688282 elp. info@registrucentras.lt

Documenų kaupianiai ir saugomai Juridinių asmenų registre, kodas 1241010246

kvalifikacijos pažym. Nr. 2M-M-2296

Pareigos	Parašas	Vardas ir pavardė	data
Grupės vadovas		Evaldas Lukša	2025-09-09
Matininkė		Eglė Paškevičienė	2025-09-09

5. lentelė. Laisvos valstybinės žemės plotų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Šiaulių miesto savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas, sąrašas

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Laisvos valstybinės žemės sklypo centro koordinatė	
				X	Y
1	Šiaulių m. k.v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0013	6198495.21	452875.92
2	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,3664	6199300.44	455001.55
3	Šiaulių m. k.v.	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)	0,0004	6198072.10	45808.46
4	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	1,7186	6198044.19	455674.54
5	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	4,9430	6197715.76	455306.48
6	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	2,4705	6197073.12	454850.65
7	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	4,1064	6196534.92	454634.23
8	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	2,3879	6196115.40	454324.11
9	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0845	6195825.28	453958.51
10	Šiaulių m. k.v.	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)	0,0262	6195494.53	453585.18

Nesuformuoto Žemės sklypo Eil. Nr.	Kadastro vietovė	Planuojamos apsaugos zonos pavadinimas	Pakeitimo planu nustatomos apsaugos zonos plotas, ha	Laisvos valstybinės žemės sklypo centro koordinatė	
				X	Y
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu nustatomas Elektros tinklų apsaugos zonos (kodas 106) plotas, ha				16,1035	
Bendras valstybinės žemės plotų, kuriems žemės sklypai nesuformuoti ir kurie patenka į planu nustatomas Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (kodas 101) plotas, ha				0,0017	

Kodas	Reikšmė
106	Elektros tinklų apsaugos zonos (III skyrius, ketvirtasis skirsnis)
101	Elektroninių ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonos (III skyrius, vienuoliktasis skirsnis)

6. lentelė. Žemės sklypų, patenkančių į Aukštos įtampos 110 kV ir 330 kV elektros perdavimo tinklų, esančių Šiaulių miesto savivaldybėje, apsaugos zonų teritorijų plano dalies pakeitimo plano teritorijas sąrašas.

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
1.	4400-0801-4773	Tikslinamas	+3
2.	4400-5450-4244	Tikslinamas	+1
3.	2901-0031-0115	Tikslinamas	+3
4.	4400-5141-0661	Tikslinamas	+27
5.	4400-1019-3225	Tikslinamas	+1586
6.	4400-6043-5518	Tikslinamas	+26
7.	2901-0029-0167	Tikslinamas	+58
8.	2901-0029-0100	Tikslinamas	+1
9.	4400-6043-5183	Tikslinamas	+3
10.	4400-0307-0013	Tikslinamas	+6
11.	2901-0031-0082	Tikslinamas	+8
12.	4400-5141-6767	Tikslinamas	-71
13.	4400-5141-7753	Netikslinamas	0
14.	4400-6043-5350	Tikslinamas	+23
15.	4400-5140-6781	Netikslinamas	0
16.	2901-0029-0168	Netikslinamas	0
17.	4400-6043-5283	Tikslinamas	+18
18.	4400-0538-6545	Netikslinamas	0

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
19.	4400-5450-4144	Netikslinamas	0
20.	4400-0730-7106	Tikslinamas	+67
21.	4400-0650-4365	Tikslinamas	+85
22.	4400-5127-3636	Tikslinamas	+11
23.	2901-0029-0170	Tikslinamas	+40
24.	2901-0031-0081	Tikslinamas	+8
25.	4400-5450-4100	Netikslinamas	0
26.	4400-2751-9995	Tikslinamas	+11
27.	4400-0293-5988	Tikslinamas	-17
28.	4400-5144-4644	Tikslinamas	+2
29.	4400-5880-4996	Tikslinamas	+36
30.	2901-0031-0080	Tikslinamas	+23
31.	4400-1142-9174	Tikslinamas	+21
32.	4400-1285-8870	Tikslinamas	+61
33.	4400-6076-5815	Tikslinamas	+27
34.	4400-5169-8467	Tikslinamas	+9
35.	4400-0650-3992	Tikslinamas	+132
36.	4400-5144-4672	Netikslinamas	0
37.	4400-6127-5807	Netikslinamas	0

Eil. Nr.	Žemės sklypo unikalus numeris	Įrašo apie teritoriją statusas	Skirtumas kv.m.
38.	4400-1950-6580	Netikslinamas	0